

•Poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

•Ovlašteni službeni laboratorij za ispitivanje predmeta opće uporabe za potrebe inspeksijskih nadzora i službenih kontrola, prema rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-541-02/19-03/19, Ur. broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 04.svibnja.2021.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 056 01027/24

Datum ispisa: 22.10.2024.

Kupac FEROTERM D.O.O.
10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/24-06/77
Ur. broj 251-758-056-44/2-24-6

Naziv uzorka: **FITINZI fi16**
Vrsta uzorka: Cijevi, cjevovodi i slično
Vrijeme dostave: 01.10.2024. 15:06
Analiza započeta: 01.10.2024. 15:06 Analiza završena: 22.10.2024. 10:11
Razlog zahtjeva: Zdravstvena ispravnost
Tip dostave: Dostavljeno
Dostavio: FEROTERM D.O.O.

Dostaviti: 1. FEROTERM D.O.O., Hrvatska, 10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

OPIS UZORKA:

Dostavljeni uzorak su FITINZI fi16 izrađeni iz kombinacije metala zlatne i srebrne boje. Podaci o proizvođaču i proizvođačka specifikacija nisu dostavljeni.

Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovorom definirano.
- 2) Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.
- 3) Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.
- 4) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode, osim za područje sanitarne mikrobiologije.
- 5) MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti. PK* preporučeni kriterij u slučaju mikrobioloških ispitivanja gdje MDK***nije primjenjiv. GV granična vrijednost za područje vanjskog zraka.
- 6) NZJZAŠ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Datum ispisa: 22.10.2024.

Analitički broj: 056 01027/24

Kupac: FERRO-TERM D.O.O., 10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

Naziv uzorka: FITINZI fi16

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 01.10.2024. 15:06

Prilog: IMG_1200.JPG



Datum ispisa: 22.10.2024.

Kupac: FEROTERM D.O.O., 10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

Naziv uzorka: FITINZI f16


Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 01.10.2024. 15:06

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 056 01027/24

Odjel za sigurnost i kvalitetu predmeta opće uporabe						
Analiza započeta: 01.10.2024. 15:06:49			Analiza završena: 22.10.2024. 10:11:08			
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK ^{***}	Ocjena sukladnosti
Vanadij	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 5	Da
Olovo (Pb)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 10	Da
Kadmij (Cd)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 0,2	< 5	Da
Arsen (As)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 0,5	< 10	Da
Živa (Hg)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 0,1	< 1	Da
Krom (Cr)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 50	Da
Nikal (Ni)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 4	< 20	Da
Mangan (Mn)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 50	Da
Selen	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 20	Da
Barij (Ba)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	59	< 700	Da
Cink (Zn)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	39	< 3000	Da
Željezo (Fe)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 10	200	Da
Aluminij (Al)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 5	< 200	Da
Antimon (Sb)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 10	Da
Kobalt (Co)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	8	Da
Bakar (Cu)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	mg L ⁻¹	< 0,005	< 2	Da
Srebro (Ag)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	< 10	Da
Senzorska svojstva	-		-	odgovara.		Da
Ispitivanje je provedeno s vodom iz slavine tijekom 4 sata na temperaturi od 20°C +/- 2°C. Nakon ispitivanja voda za piće je normalnih senzorskih svojstava.						


Voditeljica Odjela
dr.sc. Lidija Barušić dipl.sanit.ing.

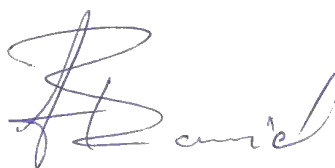


IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih kemijskih parametara SUKLADNI su čl. 35, čl. 37, Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23) te se prema odredbama čl.4 Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13, 47/14, 114/18, 53/22) i čl. 38 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 30/23) uzorak smatra zdravstveno ispravnim.

Voditeljica Odjela
dr.sc. Lidija Barušić dipl.sanit.ing.

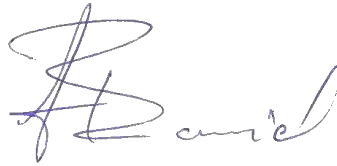

Kraj ispitnog izvještaja

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

FERO-TERM D.O.O. OIB: 69638067216

10255 DONJI STUPNIK , ZAGREB, GOSPODARSKA 17

Laboratorij	Cijena bez PDV-a
Predmeti koji dolaze u kontakt s hranom	358,38 €
SVEUKUPNO:	358,38 €